


TYRON

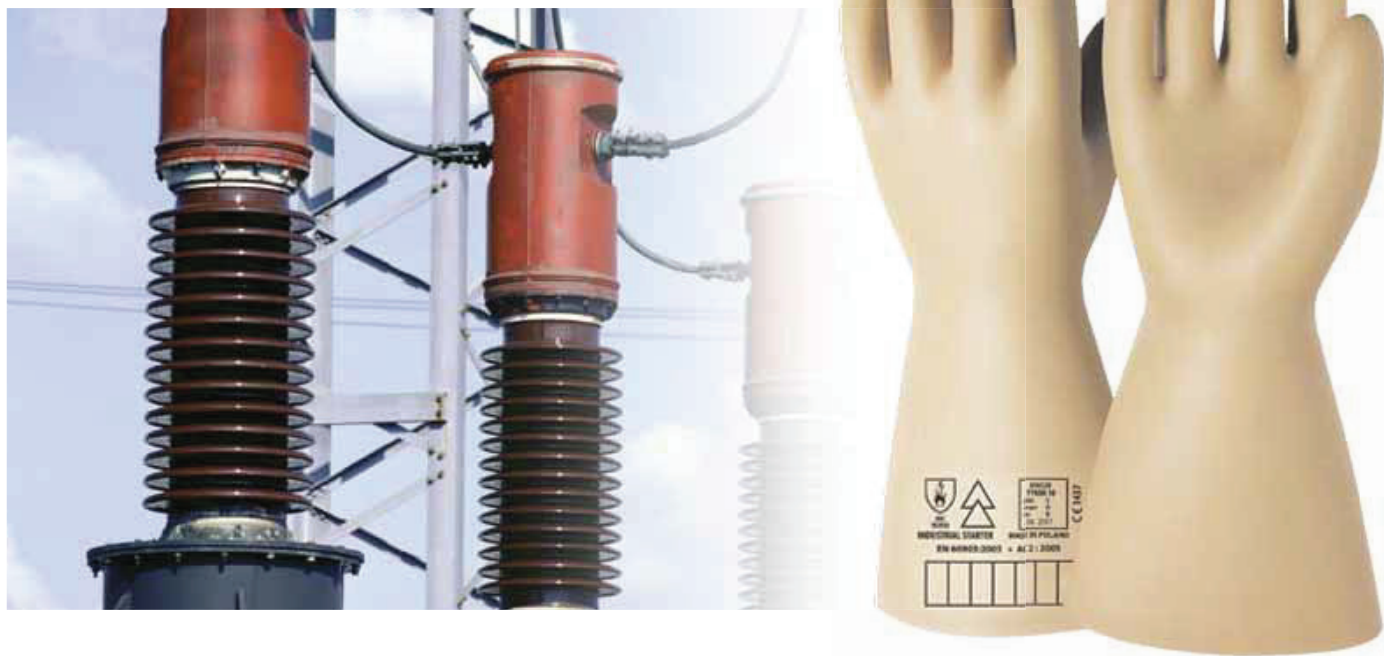

GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Categoria

Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt. Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono soggetti a controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine dell'ultima analisi sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora non utilizzati, quando il termine dell'ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

GUANTI DIELETRICI DPI III Categoria EN 60903

ART.	CLASSE	VOLTAGGIO	TAGLIA
07603N	00	2.500 Volts	8-9-10-11-12
07607N	0	5.000 Volts	8-9-10-11-12
07612N	1	10.000 Volts	8-9-10-11-12
07621N	2	20.000 Volts	8-9-10-11-12
07631N	3	30.000 Volts	9-10-11-12